




Vous avez besoin d'aide ou vous voulez commander de petites pièces?


Appelez le 1 800 318-COKE (2653)

Liste de vérification des tâches de nettoyage

CHAQUE FOIS

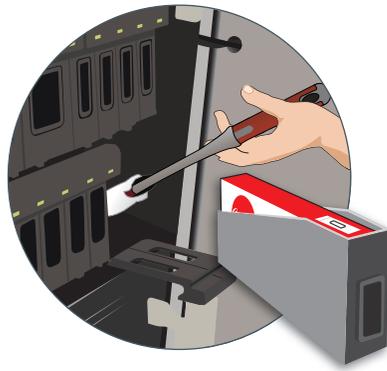

Lors du remplacement des **cartouches d'ingrédients**, essuyez les fentes des cartouches ou utilisez l'outil de nettoyage pour les **fentes de cartouches**.

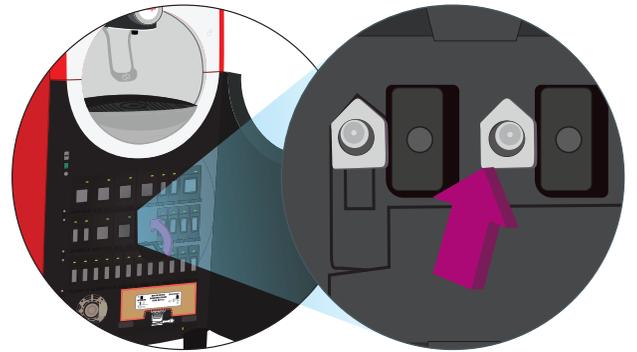


Nettoyez **les sondes de la cartouche** jusqu'à ce que le chiffon soit propre. Répétez l'opération. Laissez ensuite sécher à l'air durant 2 minutes.


CHAQUE JOUR



Essuyez les **surfaces externes**

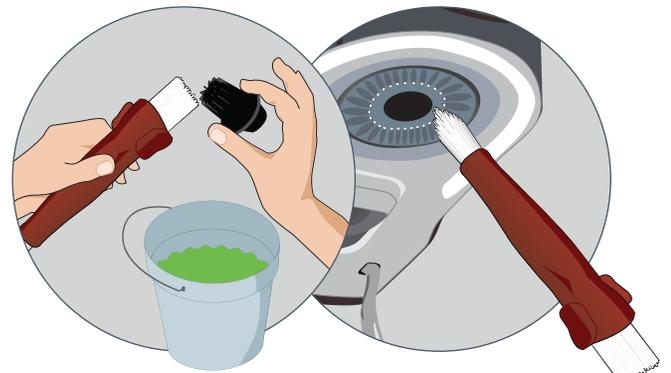

Nettoyez, puis désinfectez **le gicleur et l'anneau de l'injecteur**. Trempez le bec de gicleur dans un désinfectant alimentaire. Laissez-le ensuite sécher à l'air durant 2 minutes.

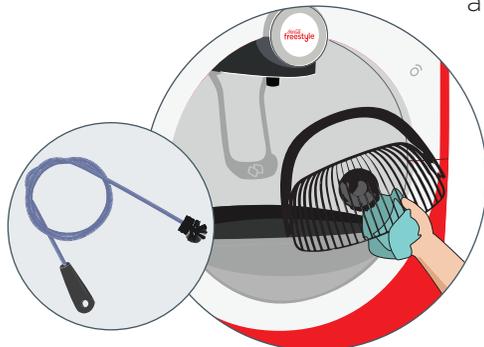

Lavez le **support à gobelet** et le **plateau d'égouttage**, et frottez le **drain du distributeur**.

IMPORTANT

Utilisez toujours un désinfectant alimentaire approuvé pour nettoyer votre distributeur.



CHAQUE SEMAINE



Nettoyez le **couvercle du bac à glaçons à remplissage manuel**.

Nettoyez, puis désinfectez l'intérieur **de la chute de glaçons** avec un désinfectant alimentaire.

CHAQUE MOIS



Éteignez le distributeur, retirez le couvercle du bac à glaçons, et nettoyez soigneusement puis désinfectez le **bac à glaçons**.

Pour des instructions détaillées sur le nettoyage et l'entretien, veuillez consulter le guide de l'utilisateur du distributeur 9100.